




Laborator Calitatea Apelor - SGA Arad
 Adresa: Str. Liviu Rebreanu, nr. 101,
 Localitatea: Arad, județul Arad

Exemplar nr.: 4 din 2



RAPORT DE INCERCARE
 Nr. I - 85 / T - 17 / 15.04.2019

Beneficiar: BORHAN IONELA CRISTINA
Comanda FN / 08.04.2019

1. Date privind identificarea probei

- 1.1. Tipul probei: apă de suprafață
 1.2. Data recoltării: 08.04.2019
 1.3. Buletin de prelevare: -
 1.4. Recoltat de: Beneficiar (Borhan Ionela Cristina)
 1.5. Loc de prelevare: Mureșel - canal pod Confecției
 1.6. Data recepției: 08.04.2019, ora 12⁴¹
 1.7. Cantitatea de probă recepționată: 2 litri
 1.8. Perioada de analiză: 08.04 - 15.04.2019

2. Rezultatele obținute

Nr. Crt	Indicatori analizați	Unitate de măsură	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință
1.	Determinarea consumului biochimic de oxigen după o perioadă de incubare de 5 zile (CBO ₅)	mg/L	108 Val Admisă: 20-25	SR ISO 1899-1/2003
2.	Determinarea conținutului de amoniu	mg/L	VA: 2 50,1	SR ISO 7150-1 /2001

3. Mențiuni speciale

- 3.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către BENEFICIAR, pe răspunderea acestuia.


4. Note

- 4.1. * Încercare neacreditată - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
 4.2. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
 4.3. Se interzice reproducerea parțială a buletinului de analiză.

Administrația Bazinală de Apă Mureș
 CIF: RO23719936
 Cod IBAN: RO32TREZ476502201X014909 Trezoreria
 Târgu Mureș
 Str. Kőteles Sámuel, nr. 33, Târgu Mureș
 Centrala Tel.: +40 265 260289; +40 265 261702; +40
 265 266159
 Secretariat Tel.: +40 0265 265420; +40 265 262191;
 Fax: +40 265 265059
 Dispecerat Tel.: +40 265 261303; Fax: +40 265
 267955
 Registratură Fax: +40 265 264290

Adresa de corespondență
 Str. Liviu Rebreanu Nr. 101, Cod poștal 310414, Arad

4.4.Laboratorul nu emite opinii și interpretări

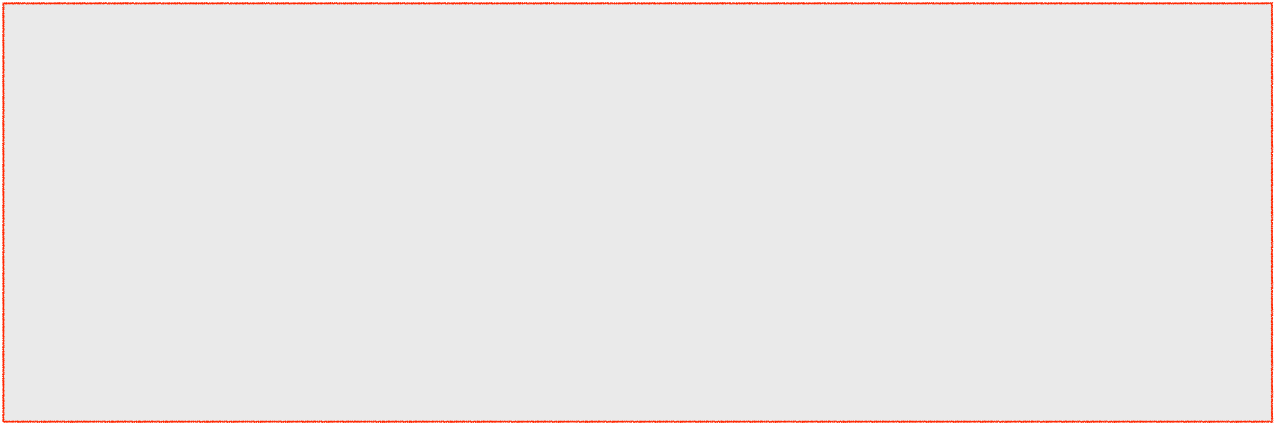




Laborator Calitatea Apelor - SGA Arad
Adresa: Str. Liviu Rebreanu, nr. 101,
Localitatea: Arad, județul Arad

Exemplar nr.: L din 2

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. I - 86 / T - 18 / 15.04.2019



Beneficiar: BORHAN IONELA CRISTINA

Comanda FN / 08.04.2019

1. Date privind identificarea probei

- 1.1. Tipul probei: apă de suprafață
1.2. Data recoltării: 08.04.2019
1.3. Buletin de prelevare: -
1.4. Recoltat de: Beneficiar (Borhan Ionela Cristina)
1.5. Loc de prelevare: Mureșel - Bujac
1.6. Data recepției: 08.04.2019, ora 12⁴¹
1.7. Cantitatea de probă recepționată: 2 litri
1.8. Perioada de analiză: 08.04 - 15.04.2019

2. Rezultatele obținute

Nr. Crt	Indicatori analizați	Unitate de măsură	Valori de concentrație obținute	Metoda de analiză/documente de referință
1.	Determinarea consumului biochimic de oxigen după o perioadă de incubare de 5 zile (CBO ₅)	mg/L	265 Val Admisă: 20-25	SR ISO 1899-1/2003
2.	Determinarea conținutului de amoniu	mg/L	VA: 2 28,8	SR ISO 7150-1 /2001

3. Mențiuni speciale

- 3.1. Prelevarea, conservarea și transportul probei au fost efectuate de către BENEFICIAR, pe răspunderea acestuia.

4. Note

- 4.1. * încercare neacreditată - încercările marcate NU sunt acoperite de acreditarea RENAR
4.2. Rezultatele încercării se referă exclusiv la proba recepționată.
4.3. Se interzice reproducerea parțială a buletinului de analiză.

Administrația Bazinală de Apă Mureș
CIF: RO23719936
Cod IBAN: RO32TREZ476502201X014909 Trezoreria
Târgu Mureș

Str. Kőteles Sámuel, nr. 33, Târgu Mureș
Centrala Tel.: +40 265 260289; +40 265 261702; +40
265 266159
Secretariat Tel.: +40 0265 265420; +40 265 262191;
Fax: +40 265 265059
Dispecerat Tel.: +40 265 261303; Fax: +40 265
267955

Registratură Fax: +40 265 264290

Adresa de corespondență
Str. Liviu Rebreanu Nr. 101, Cod poștal 310414, Arad

4.4. Laboratorul nu emite opinii și interpretări

